

Sweet II 300

NordCap®

[Art. 4597250101] / [Art. 4597250251]

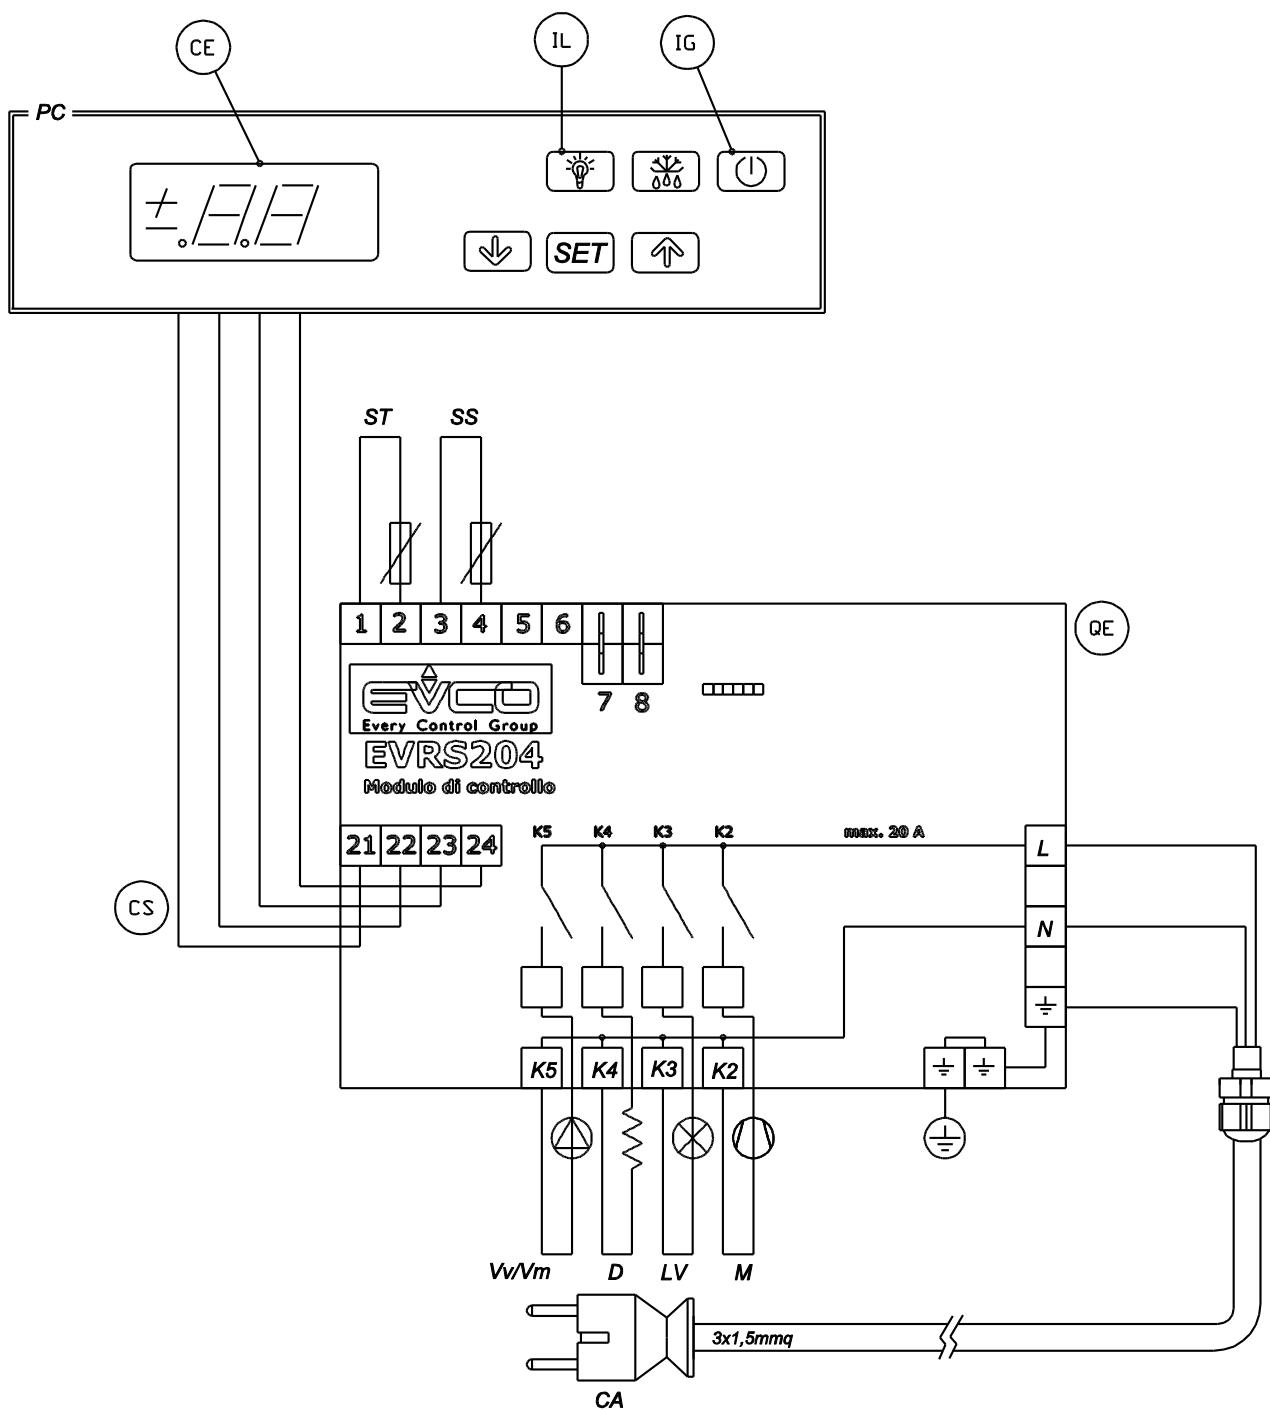


Fig. 16

Zeichenerklärung:
 Ap = Ausgang 230V
 CA = Hauptspeisekabel
 CE = Elektroniksteuerung
 CS = Verbindungsleitung
 D = Abtauheizung (Option)
 IG = Hauptschalter
 IL = Beleuchtungsschalter
 K1, K2, K3 = Relais
 LV = Vitrinenbeleuchtung
 M = Motor
 PC = Steuertafel
 QE = Schaltschrank
 SS = Abtaufühler
 ST = Temperaturfühler
 Vm = Motorlüfter

Legend:
 AP = Output 230V
 CA = Main power supply cable
 CE = Electronic control
 CS = Connecting cable
 D = Defrosting heating element (Optional)
 IG = Main switch
 IL = Light switch
 K1, K2, K3 = Relay
 L = Phase
 LV = Display case lights
 M = Motor
 N = Neuter
 PC = Control panel
 QE = Control board
 SS = Defrost probe
 ST = Temperature probe
 Vm = Fan motor
 Vv = Display case fan


Legenda:
 Ap = Uscita 230V
 & \$ &DYR G[DOLPHQWD]LRQH SULQFLSDOH
 CE = Comando elettronico
 CS = Cavo di connessione
 D = Resistenza di sbrinamento
 IG = Interruttore generale
 IL = Interruttore luci
 K1, K2, K3 = Relè
 LV = Luci vetrina(Optional)
 M = Motore
 PC = Pannello di comando
 QE = Quadro elettrico
 SS = Sonda sbrinamento
 ST = Sonda temperatura
 Vm = Ventilatore motore
 Vv = Ventilatore vetrina

Légende:
 Ap = Sortie 230V
 CA = Câble d'alimentation principale
 CE = Contrôle électronique
 CS = Câble branchement
 D = Résistance de dégivrage (En option)
 IG = Interrupteur général
 IL = Interrupteur lumières
 K1, K2, K3 = Relais
 LV = Lumières meuble
 M = Moteur
 PC = Panneau de contrôle
 QE = Tableau électrique
 SS = Sonde dégivrage
 ST = Sonde température
 Vm = Ventilateur moteur
 Vv = Ventilateur vitrine

Leyenda:
 Ap = Salida 230V
 CA = Cable de alimentación principal
 CE = Control electrónico
 CS = Cable de conexión
 D = Resistencia de descongelación (Opcional)
 IG = Interruptor general
 IL = Interruptor luces
 K1, K2, K3 = Relé
 LV = Luces vitrina
 M = Motor
 PC = Panel de control
 QE = Cuadro eléctrico
 SS = Sonda descongelación
 ST = Sonda temperatura
 Vm = Ventilador motor
 Vv = Ventilador vitrina

Условные обозначения:
 AP = Выход на 230В
 CA = Основной кабель электропитания
 CE = Электронный блок управления
 CS = Кабель подключения
 D = Нагревательный элемент оттаивания (факультатив)
 IG = Главный рубильник
 IL = Выключатель света
 K1, K2, K3 = Реле
 L = ФАЗА
 LV = Освещение витрины
 M = Двигатель
 N = НОЛЬ
 PC = Пульт управления
 QE = Электрощит
 Vm = Вентилятор двигателя
 Vv = Вентилятор витрины
 SS = Датчик оттаивания
 ST = Датчик температуры

Istruzioni per sincronizzare gli sbrinamenti di banchi frigoriferi canalizzati dotati di strumenti EVRS - Instructions for the defrosts synchronization of multiplexed cabinets with instrument EVRS - Instructions pour la synchronisation des dégivrages des meubles canalisés avec instrument EVRS - Anleitungen für die Synchronisierung der Abtauungen bei Möbeln im Kanal mit Instrument EVRS - Instrucciones para la sincronización de los desescarches de los muebles in canal con instrumento EVRS - Инструкции по синхронизации оттаек установленных в линию холодильных прилавков, оснащенных устройством EVRS

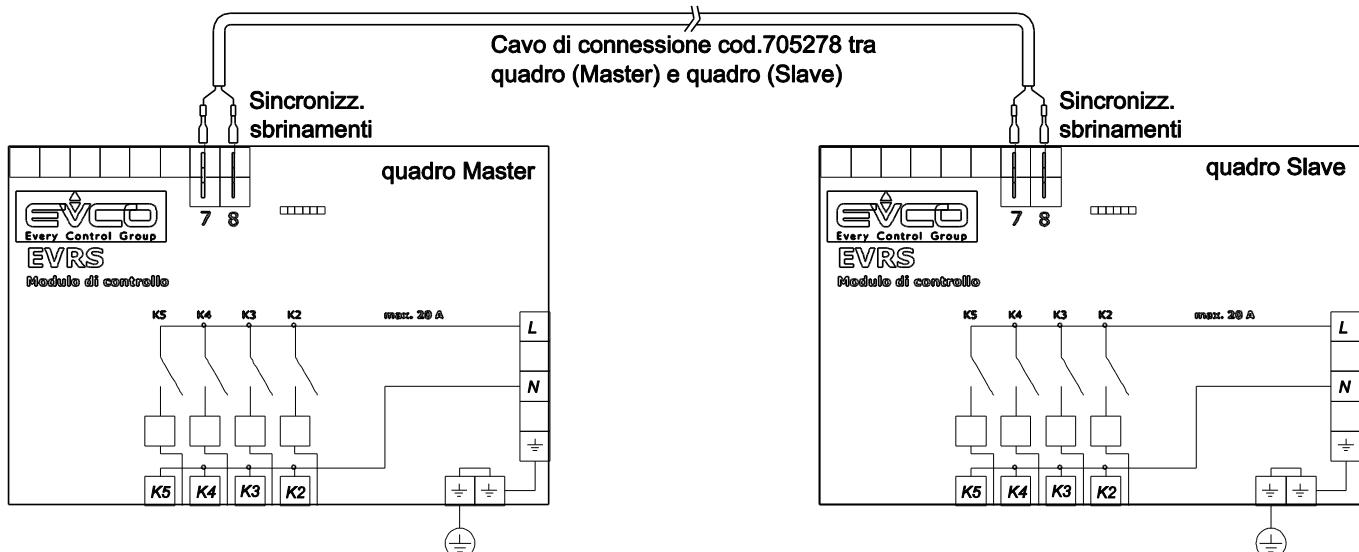

1. Collegare il primo quadro Master ai quadri Slave dei banchi canalizzati utilizzando il cavo cod.705278 tramite i faston predisposti per la sincronizzazione degli sbrinamenti. Faston n°7 su quadro Master con n°7 su quadro Slave e faston n°8 su quadro master con n°8 su quadro slave.
In questo modo il primo quadro comanda gli sbrinamenti degli altri banchi canalizzati.
2. Per sincronizzare gli sbrinamenti in un canale di due o più banchi frigoriferi, impostare il parametro "i0=6" sul primo quadro Master. Impostare i parametri "i0=6" e "d0=0" sui quadri Slave.
Per la regolazione dei parametri seguire le indicazioni riportate sulle istruzioni dell'interfaccia EVRS, allegate al manuale d'istruzioni.
1. Connect the first Master control board with the slave ones of the multiplexed cabinets by using the cable item no. 705278 and the faston already arranged for the defrosts synchronization. Faston no. 7 on master connected to no. 7 on slave and faston no. 8 on master connected to no. 8 on slave.
In this way the first instrument controls the defrosts of all multiplexed cabinets.
2. In order to synchronize the defrosts in a line-up of two or more refrigerated cabinets, set the parameter i0=6 on the first Master instrument. Set the parameter i0=6 and d0=0 on the Slave instruments.
For the setting of the parameters follow the instructions in the interface EVRS booklet, enclosed to the instruction manual of the cabinet.
1. Brancher le premier instrument Master avec les Slave des meubles en canal avec le câble 705278 et les faston déjà prédisposées pour la synchronisation des dégivrages des meubles canalisés. Faston n. 7 sur le panneau master branché avec n. 7 sur le panneau slave et Faston n. 8 sur le panneau master branché avec n. 8 sur le panneau slave.
De cette façon le premier instrument règle les dégivrages des autres meubles canalisés.
2. Pour synchroniser les dégivrages dans un canal d'un ou plus meubles frigorifiques, afficher le paramètre i0=6 sur le premier instrument Master. Afficher le paramètre i0=6 et d0=0 sur les instruments Slave.
Pour la régulation des paramètres suivre les indications de l'interface EVSR, annexes du mode d'emploi du meuble.
1. Der erste Instrument Master anschließen mit den Slave bei der kanalisierten Möbeln durch den Kabel Art. Nr. 705278 und die Faston für die Synchronisierung der Abtauungen. Faston Nr. 7 auf Master Steuerung mit Faston Nr. 7 auf Slave Steuerung verbinden. Faston Nr. 8 auf Master Steuerung mit Faston Nr. 8 auf Slave Steuerung verbinden.
In solchen Art der erste Instrument kontrolliert die Abtauungen von den kanalisierten Regalen.

2. Um die Abtauungen bei einem Kanal von eins oder mehr Kühlmöbeln zu synchronisieren, einstellen den Parameter i0=6 auf der erste Master Steuerung. Einstellen der Parameter i0=6 und d0=0 auf die Slave Steuerung.
Um die Parametern zu regulieren, die Anleitungen der Schnittstelle EVRS folgen, beiliegend der Betriebsanleitung.
 1. Enchufar el primero instrumento Master con los Slave de los muebles canalizados usando el cable Art. 705278 y los faston dejá predisuestos para la sincronización de los desescarches. Conectar el Faston n.º 7 del cuadro master con el faston n.º 7 del cuadro slave. Conectar el Faston n.º 8 del cuadro master con el faston n.º 8 del cuadro slave.
De esta manera el primero instrumento comanda los desescarches de los meubles en canal.
 2. Para sincronizar los desescarches en un canal de dos o más muebles frigoríficos, regular el parámetro i0=6 sobre el primero instrumento Master. Regular el parámetro i0=6 y d0=0 sobre los instrumentos slave.
Para la regulación de los parametros, seguir la guía de la interfaz EVRS, encluido en el manual de uso.
1. С помощью кабеля код 705278 и посредством ножевых клемм типа faston подключить первый щит Master к щитам Slave холодильных прилавков, установленных в одну линию и подготовленных для синхронизации оттайки. Соединить Faston №7 на щите Master с клеммой №7 на щите Slave, а faston №8 на щите master с клеммой 8 на щите slave.
В данной конфигурации первый щит управляет оттайкой остальных холодильных прилавков, установленных в одну линию
 2. Для синхронизации оттаек одного или нескольких прилавков, скомпонованных в одну линию, необходимо на первом щите Master выставить параметр "i0=6". На щитах Slave выставить параметры "i0=6" и "d0=0".
Для регулировки параметров следовать инструкциям, приведенным в руководстве интерфейса EVRS, которое прилагается к руководству прилавка.