Rev.	Modification	Date
00	Prima Emissione	06/09/2022
01	Tolto PTC, unificato con L180-200 e Mod Cervino tutti con porte	30/09/2024

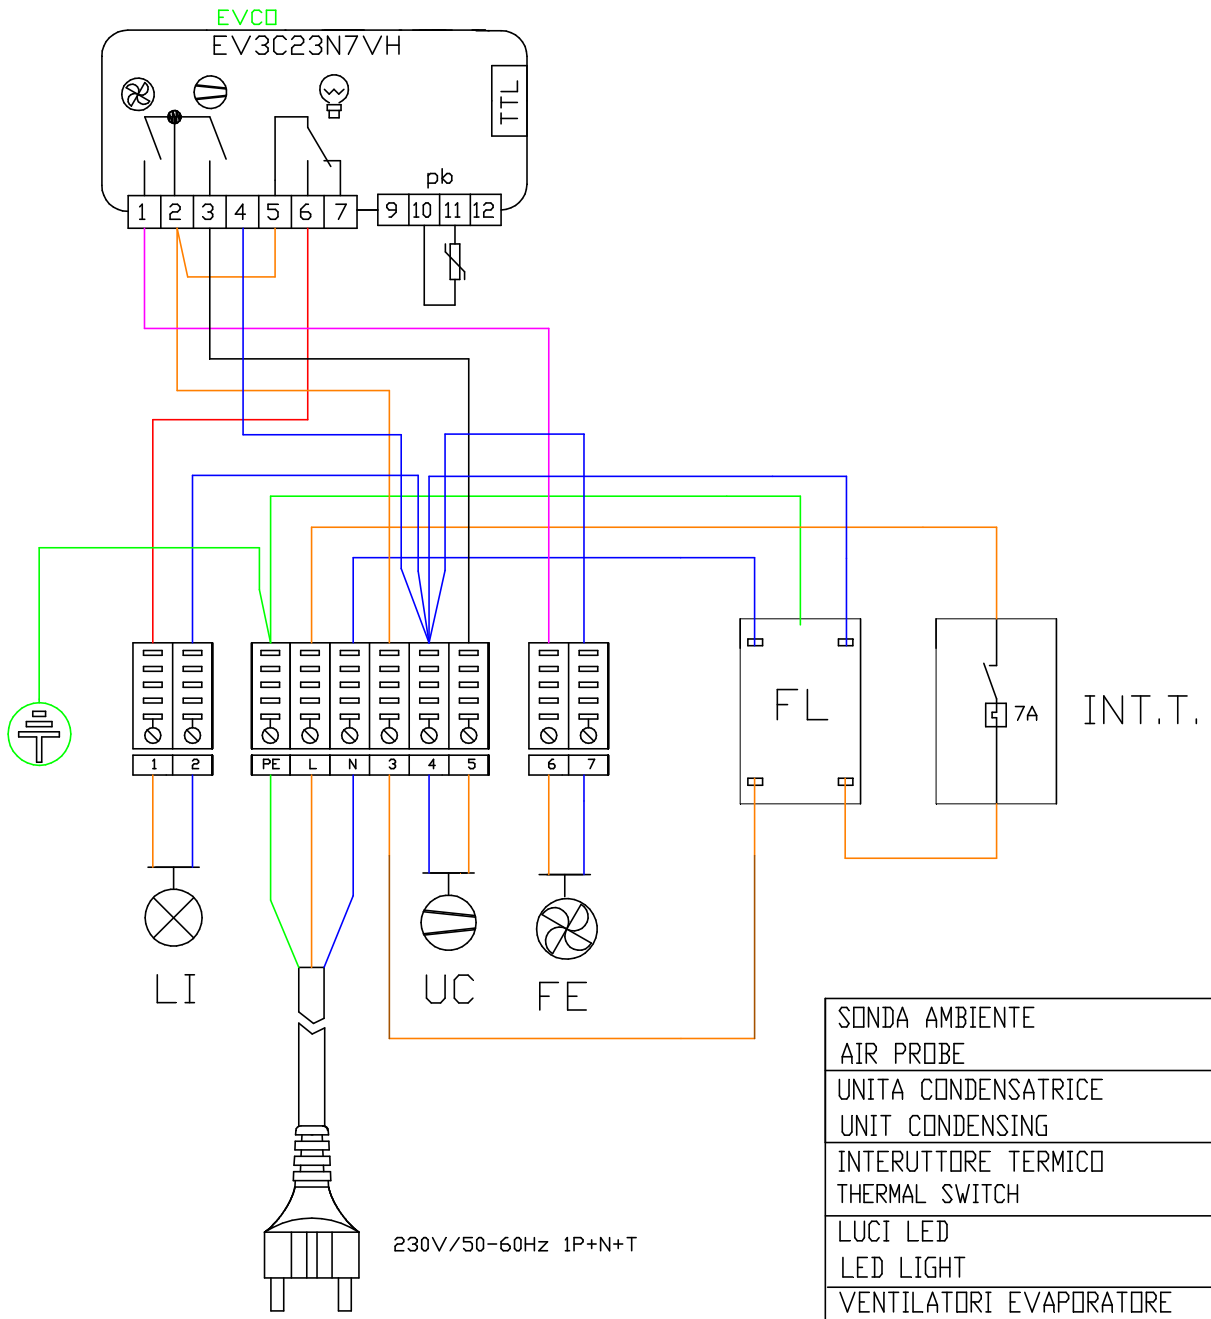

SONDA AMBIENTE AIR PROBE	pb
UNITA CONDENSATRICE UNIT CONDENSING	UC
INTERUTTORE TERMICO THERMAL SWITCH	INT.T.
LUCI LED LED LIGHT	LI
VENTILATORI EVAPORATORE EVAPORATOR FAN	FE
FILTRO ANTIDISTURBO SUPPLY FILTER	FL

INSTALLARE UN QUADRO ELETTRICO DI POTENZA QUANDO E' SENZA GRUPPO
INSTALL A POWER ELECTRICAL PANNEL WHEN AN WITHOUT THE GROUP

Approved By:	Eletrical Schematic		Date
Mirco Zoin	Model	OLIMPO-CHAMONIX-CERVINO CON PORTE	06/09/2022
	Details:	70-100-120-150-180-200	Drawing Nr.
	Dettagli:	STANDARD	220004_1

IL FRIGORIFERO DEVE ESSERE ALLACCIATO AD UN INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ONNIPOLARE ADEGUATO ALLA POTENZA CON id=0,03A E COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA